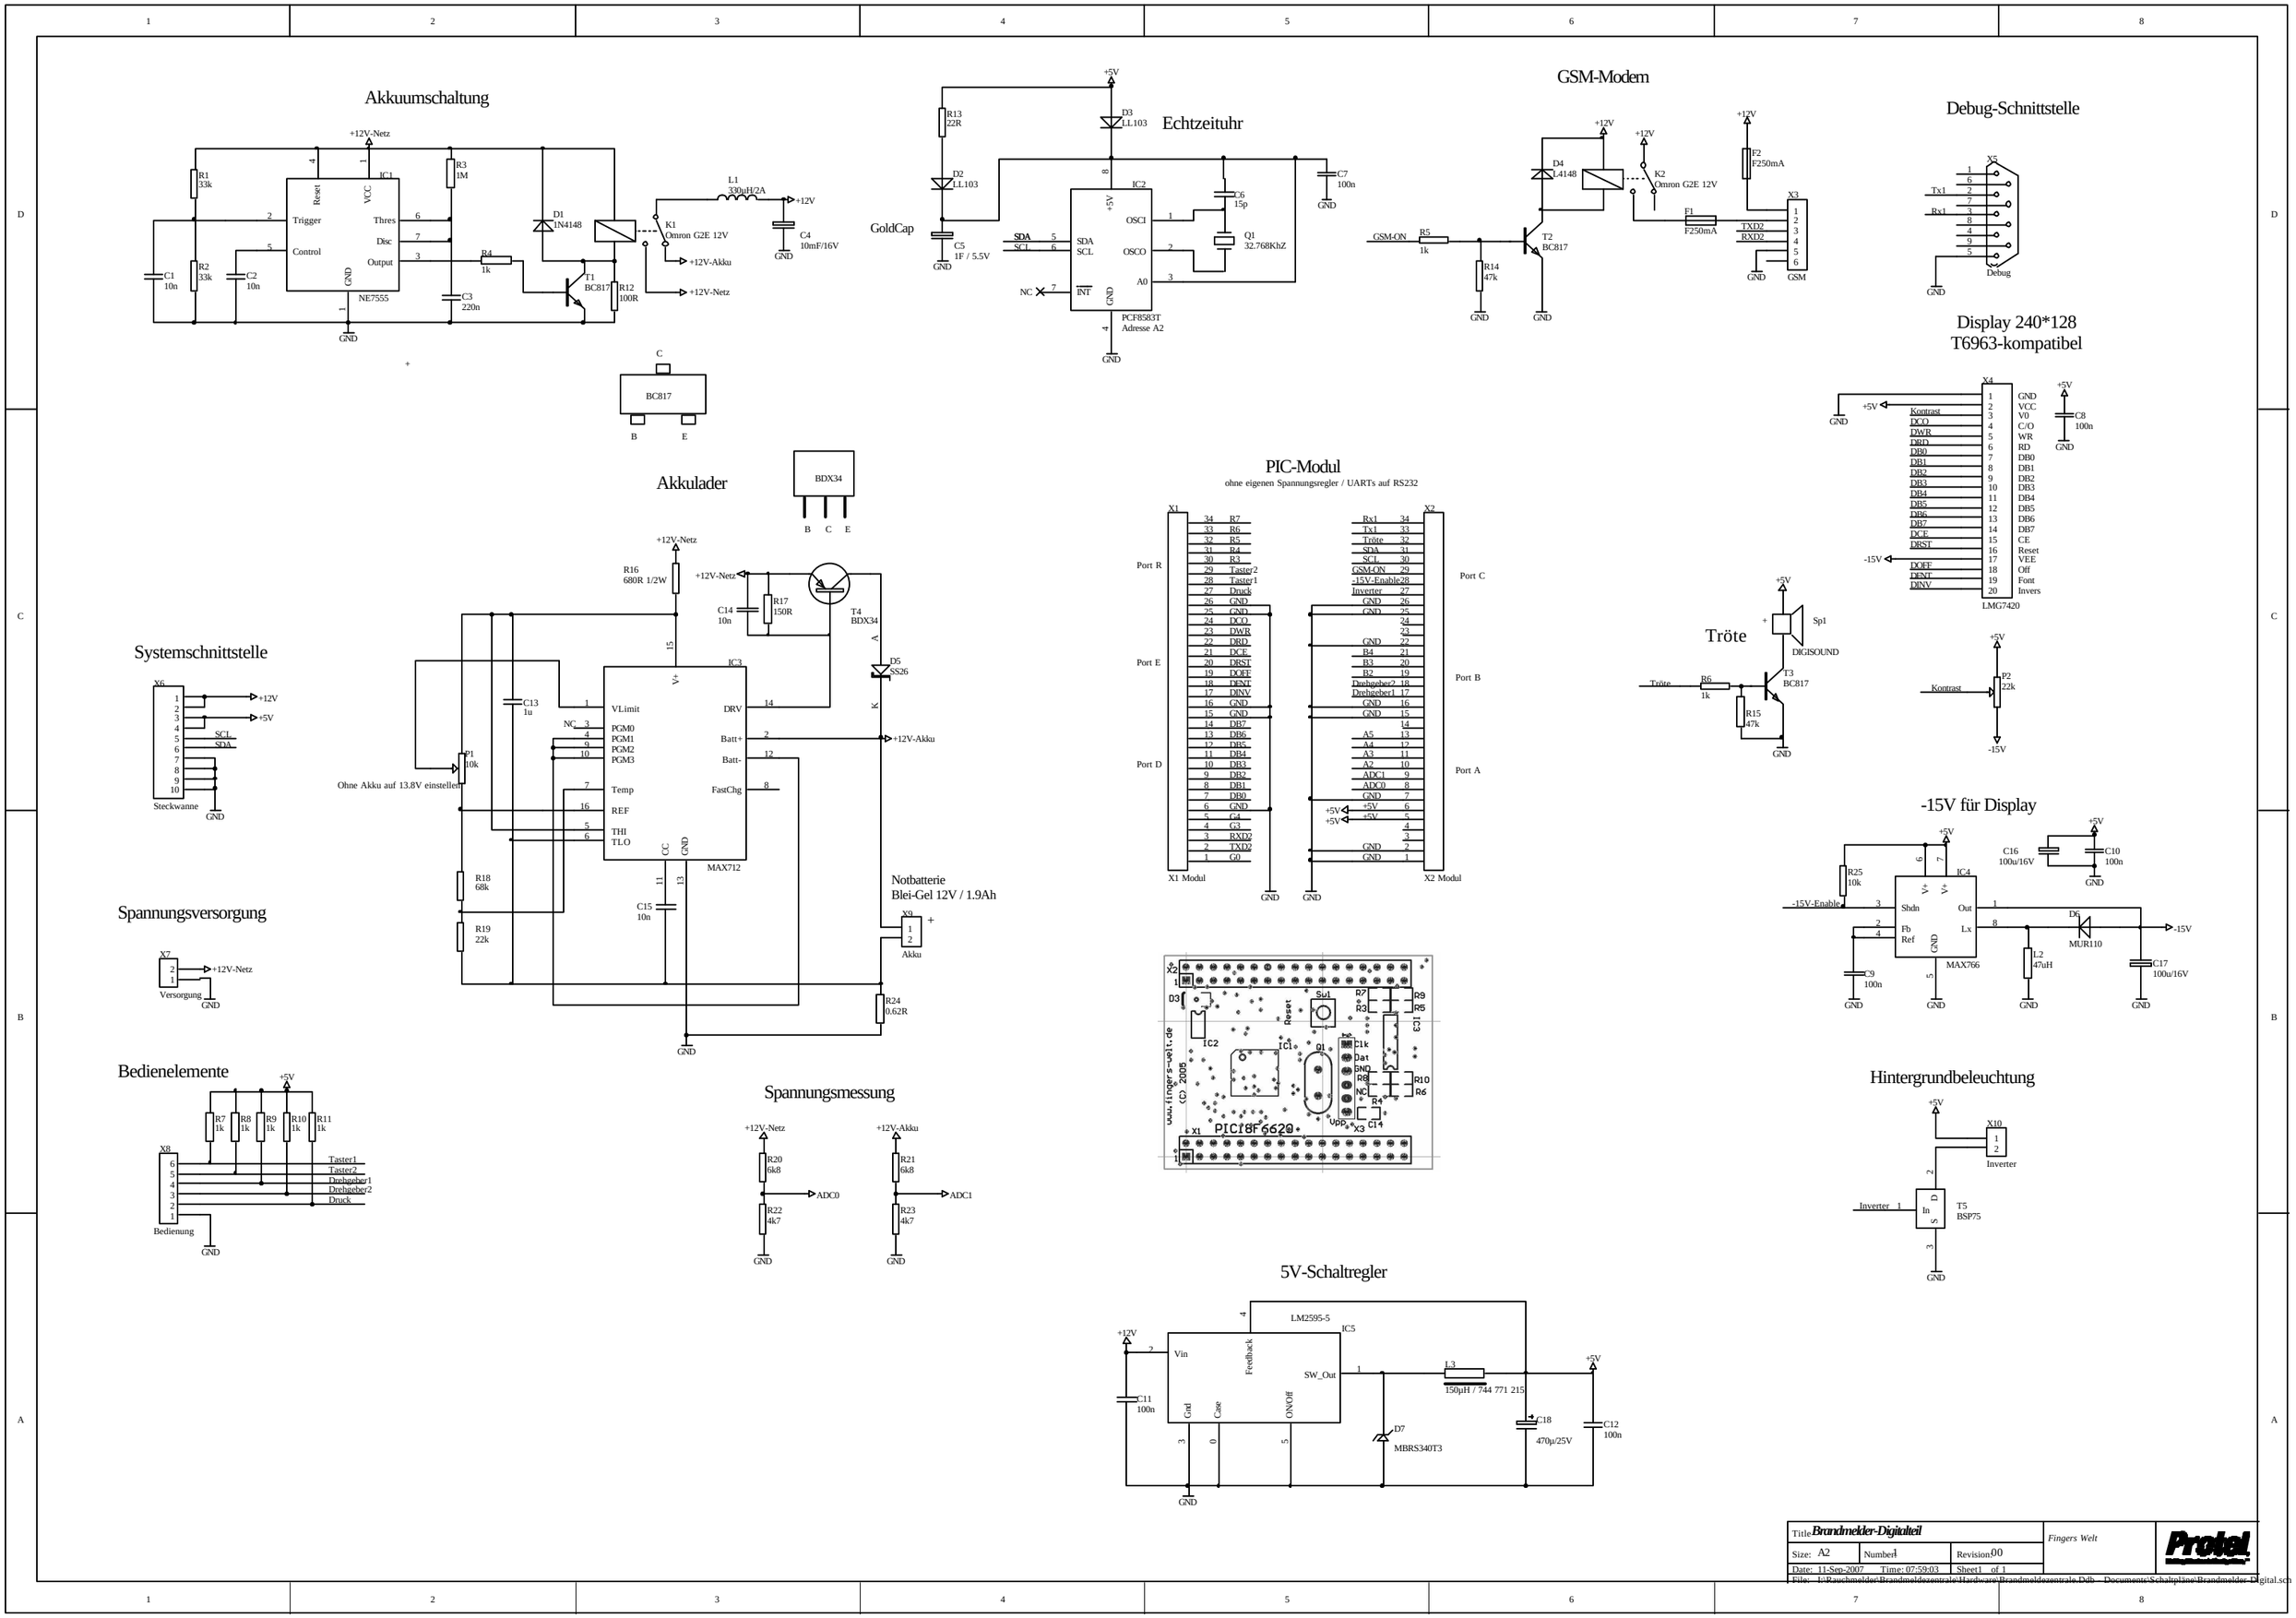

Akkuumschaltung
NE7555
Echtzeituhr
PCF8583T
Adresse A2
GoldCap
GSM-Modem
Debug-Schnittstelle
Display 240*128
T6963-kompatibel
LMG7420
Akkulader
BDX34
PIC-Modul
ohne eigenen Spannungsregler / UARTs auf RS232
X1 Modul
X2 Modul
Systemschnittstelle
Steckwanne
Ohne Akku auf 13.8V einstellen
MAX712
Notbatterie
Blei-Gel 12V / 1.9Ah
Akku
Spannungsversorgung
Versorgung
Bedienelemente
Bedienung
Spannungsmessung
Tröte
DIGISOUND
-15V für Display
MAX766
MUR110
Hintergrundbeleuchtung
Inverter
T5
BSP75
5V-Schaltregler
LM2595-5
MBRS340T3
150µH / 744 771 215
Title Brandmelder-Digitalteil
Size: A2
Number 1
Revision 00
Date: 11-Sep-2007
Time: 07:59:03
Sheet 1 of 1
Fingers Welt
Protel